


# Karta charakterystyki technicznej

## Końcówka kanału, wysokość 28 mm

Numery katalogowe: 7404014

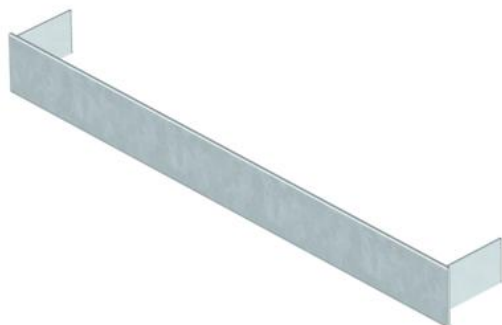

Końcówka do zamknięcia kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki. Ważnym warunkiem do właściwego wykonania instalacji podpodłogowej jest położenie wylewki. W systemach pokrytych warstwą wylewki ważne jest, aby grubość wylewki znajdującej się nad kanałem wynosiła co najmniej 30 mm, aby uniknąć tworzenia się rys. Wysokość wylewki: 60 mm tylko dla systemów napodłogowych, od 70 mm dla systemów podpodłogowych.




|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | stal                         |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawowe

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numery katalogowe               | 7404014                     |
| Typ                             | SES 35027                   |
| Oznaczenie 1                    | Końcówka kanału             |
| Wytwórca                        | OBO                         |
| Wymiar                          | 350x27mm                    |
| Materiał                        | Stal                        |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1                           |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                       |
| Ciężar                          | 10,3 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                 |

### Wymiary

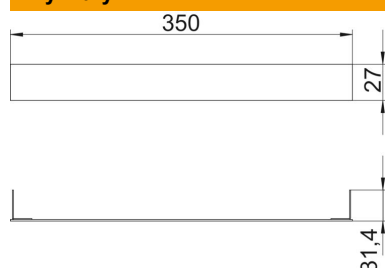

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 350 mm |
| Wysokość  | 28 mm  |
| Wymiar a  | 350 mm |
| Wymiar h  | 27 mm  |

# Karta charakterystyki technicznej

Końcówka kanału, wysokość 28 mm

Numery katalogowe: 7404014



## Dane techniczne

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zakres działalności                                                    | Zalewane posadzką |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak              |
| Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką   | brak              |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | tak               |
| Szerokość kanału min.                                                  | 350 mm            |
| Wysokość kanału min.                                                   | 28 mm             |